

ALUMINIUM (AL)

UK – Flex – TM

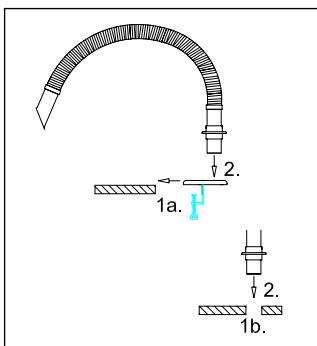


Fig. 1

- 1a. Mount the table bracket on the edge of the table and tighten the clamps.
- 1b. Or make a hole in the table with a diameter of 60 mm where the extraction arm is to be placed.
- 2 Place the socket pipe in the hole of the table/bracket and fasten the flange with the included screws.

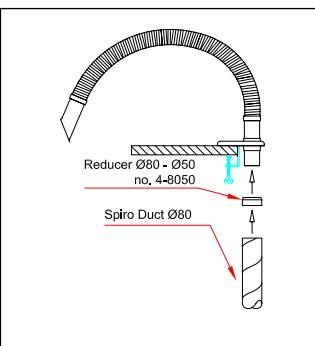


Fig. 2

1. Connect the extraction arm to the main ventilation duct with the Alsident® reducer.
2. The extraction arm is now ready for use.

- Twist the hose counter-clockwise to increase tension.
 - Twist only until the tension required has been reached.
 - The hose might break if the tension is too high (when moving the hose).
 - Hoses longer than standard length might not be able to stay in position. This also applies if the suction pen is replaced by a hood.
 - The hose is a wearing part with limited durability.
 - Hoses that have been twisted too much will not be replaced.
- (Other languages: Turn page)

DE – Flex – TM

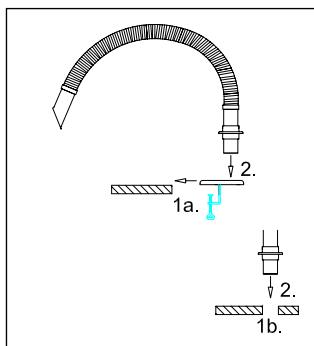


Abb. 1

- 1a. Halter auf Tischrand montieren und Zwingefestschrauben.
- 1b. Oder Loch mit Durchmesser 60 mm in Tischplatte bohren.
- 2 Sockelrohr in Halter/Loch plazieren und Flansch in Halter/Tisch mit den beigelegten Schrauben festschrauben.

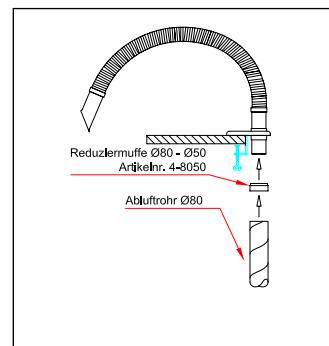


Abb. 2

1. Absaugarm mit Abluftrohr mittels der Alsident Reduzermuffe verbinden.
2. Der Absaugarm ist jetzt betriebsbereit.

- Der Schlauch wird durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn gespannt.
- Den Schlauch nur bis zur gewünschten Flexibilität spannen.
- Bei zu hoher Spannung besteht die Gefahr, dass der Schlauch beim Biegen bricht. Den Schlauch bitte nicht ziehen.
- Es kann nicht gewährleistet werden, dass Schläuche über der Standardlänge die Position halten können. Dies trifft auch zu wenn Hauben statt Saugspitzen montiert werden.
- Der Schlauch ist ein Verschleißteil mit einer begrenzten Lebensdauer.
- Schläuche, die überspannt wurden, werden auch nicht Kulanzmäßig ersetzt.

DK – Flex – BM

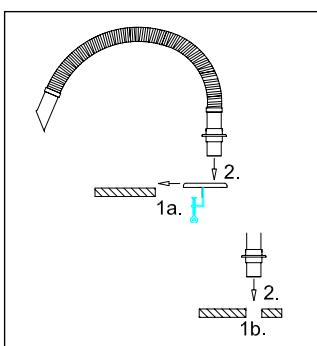


Fig. 1

- 1a. Sæt bordbeslaget fast på bordet og spænd tvingerne.
- 1b. Eller bør et hul Ø60 mm i bordet på den ønskede placering.
2. Placer sokkelrøret i hullet og skru flangen fast med de medfølgende skruer.

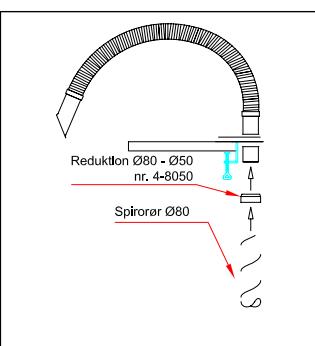


Fig. 2

1. Slut sugearmen til ventilationskanalen med en Alsident® reduktion.
2. Sugearmen er nu klar til brug.

- Slangen spændes ved at dreje den mod urets retning.
- Spænd kun til den ønskede fleksibilitet er opnået. Træk ikke i slangen; der kan opstå brud.
- Spændes slangen for meget, er der risiko for brud når slangen bejes.
- Er slangen længere end anbefalet standardlængde eller monteres der andet skærmudstyr end sugespids, gives der ingen garanti for, at slangen kan holde sin position.
- Slangen er en sliddel med begrænset levetid.
- Der ydes ikke ersatning ved slitage eller på overpændte slanger.

BM

Alsident® System 50 FLEX

Aluminium (AL) & Antistatic (AS)
Aluminium (AL) & Antistatisch (AS)
Aluminium (AL) & Antistatisk (AS)



(no joints) **Table mounting**
(ohne Gelenke) **Tischmontage**
(uden led) **Bordmontage**

ANTISTATIC – ANTISTATIC – ANTISTATISCH (AS)

UK – Flex – TM

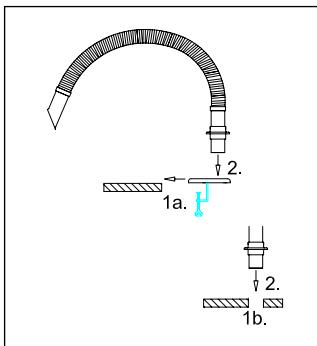


Fig. 1

For mounting in an ESD working area the earthing wire on the socket pipe is very important. Take care not to damage it during the mounting.
1a. Mount the table bracket on the edge of the table and tighten the clamps.
1b. Or make a hole in the table with a diameter of 60 mm where the extraction arm is to be placed.
2. If the table is of a conductive material the connection to the extraction arm/bracket must be non-conductive.
3. Place the socket pipe in the hole of the bracket/table and fasten the flange to the bracket/table.

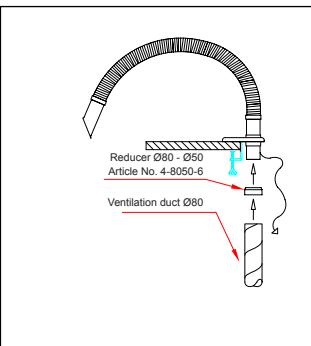


Fig. 2

1. Connect the extraction arm to the main ventilation duct with the Alsident® reducer.
2. In an ESD area a potential equalizing must be ensured for the surrounding working area. The earthing wire with the 1Ω resistance must be connected to the central earthing for the furniture and tools. Take care not to break the 1Ω resistance.
3. The extraction arm is now ready for use.

- Twist the hose counter-clockwise to increase tension.
 - Twist only until the tension required has been reached.
 - The hose might break if the tension is too high (when moving the hose).
 - Hoses longer than standard length might not be able to stay in position. This also applies if the suction pen is replaced by a hood.
 - The hose is a wearing part with limited durability.
 - Hoses that have been twisted too much will not be replaced.
- (Other languages: See bottom right)

DE – Flex – TM

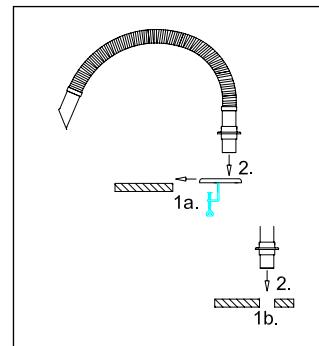


Abb. 1

Bei Montage in ESD-Bereichen, ist das Erdungs-kabel auf dem Sockelrohr sehr wichtig und darf nicht beschädigt werden.
1a. Halter auf Tischrand montieren und Zwinge festzurichten.
1b. Oder Loch mit Durchmesser 60 mm in Tischplatte bohren.
2. Sofern der Tisch aus leitfähigem Material hergestellt ist, muss die Verbindung nichtleitfähig sein.
3. Sockelrohr in Halter/Loch plazieren und Flansch in Halter/Tisch mit den beigelegten Schrauben festschrauben.

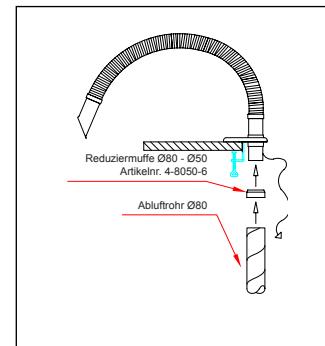


Abb. 2

1. Absaugarm mit Abluftrohr mittels der Alsident® Reduziermuffe verbinden.
2. In ESD-Bereichen muss eine Ausreichende Ableitung des Arbeitsbereichs gewährleistet sein. Das Kabel mit einem 1Ω Widerstand muss mit der zentralen Erdung der Einrichtung und den Werkzeugen verbunden werden. Der 1Ω Widerstand darf nicht unterbrochen werden.
3. Der Absaugarm ist jetzt betriebsbereit.

- Der Schlauch wird durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn gespannt.
- Den Schlauch nur bis zur gewünschten Flexibilität spannen.
- Bei zu hoher Spannung besteht die Gefahr, dass der Schlauch beim Biegen bricht. Den Schlauch bitte nicht ziehen.
- Es kann nicht gewährleistet werden, dass Schläuche über der Standardlänge die Position halten können. Dies trifft auch zu wenn Hauben statt Saugspitzen montiert werden.
- Der Schlauch ist ein Verschleißteil mit einer begrenzten Lebensdauer.
- Schläuche, die überspannt wurden, werden auch nicht Kulanzmässig ersetzt.

DK – Flex – BM

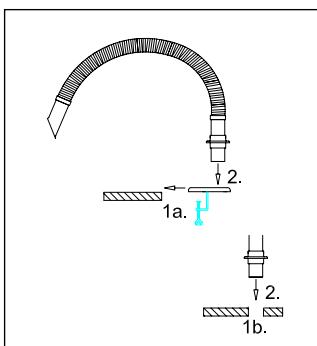


Fig. 1

Jordledningen på sokkelrøret er meget vigtig i forbindelse med montage i et ESD arbejdsmiljø. Pas på ikke at ødelægge den under montage.
1a. Sæt bordbeslaget fast på bordet med tvingerne.
1b. Eller bør et hul Ø60 mm i bordet på den ønskede placering.
2. Er bordet af ledende materiale skal forbindelsen mellem sugearm/beslag og bord brydes.
3. Sæt sokkelrøret i bordet/bordbeslaget og fastgør flangen med skruer (2).

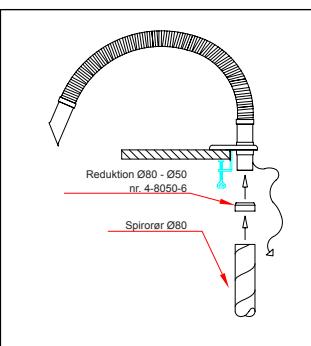


Fig. 2

1. Tilslut sugearmen til ventilationskanalen med Alsident® reduktionen.
2. I et ESD arbejdsmiljø skal omgivelserne potentialudlignes. Jordledningen med 1Ω modstanden skal forbindes til den centrale jordning for møbler og værkøj. Pas på ikke at ødelægge 1Ω modstanden.
3. Sugearmen er nu klar til brug.

- Slangen spændes ved at dreje den mod urets retning.
- Spænd kun til den ønskede fleksibilitet er opnået. Træk ikke i slangens; der kan opstå brud.
- Spændes slangen for meget, er der risiko for brud når slangen böjes.
- Er slangen længere end anbefalet standardlængde eller monteres der andet skærmodstyr end sugespids, gives der ingen garanti for, at slangen kan holde sin position.
- Slangen er en sliddel med begrænset levetid.
- Der ydes ikke erstatning ved slitage eller på overpændede slanger.

FR

- Tourner le tuyau dans le contre sens d'une montre afin d'en augmenter la rigidité.
- Tourner sans forcer et arrêter une fois la rigidité souhaitée est obtenue. Ne pas tirer. La gaine souple peut casser.
- Le tuyau peut se rompre s'il est trop rigide.
- Les tuyaux d'une longueur supérieure au standard ne resteront pas en position. Il en sera de même en cas de remplacement du bec d'aspiration par une hotte.
- Les tuyaux flexibles s'usent, leur durée de vie est limitée.
- Les tuyaux rendu trop rigides ne sont pas remplacés sous garantie.

ES

- Girar el conducto del brazo en sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar su tensión.
- Girar únicamente hasta que la tensión necesaria ha sido alcanzada.
- El conducto podría romperse si la tensión es demasiado elevada (al desplazar el conducto).
- Los conductos de brazos más largos que la longitud estándar, podrían no ser capaces que permanecer estables en

PL

- Sztywnosc czesci elastycznej moze byc regulowana.
- Zeby zwiększyć sztywność,

la posición deseada.

- Este también es aplicable si la boquilla de aspiración estándar es sustituida por otro tipo de campana.
- El conducto flexible del brazo es una pieza sujeta a desgaste y tiene una duración limitada.
 - Los conductos que hayan sufrido un giro excesivo no serán sustituidos.

CZ

- Hadici nepřetáčejte proti směru hodinových ručiček, může dojít k jejímu poškození.
- Hadici natahujujte pouze do její max. délky resp. dosahu, nikdy nepřetáhuje.
- Při příliš silném napnutí hadice může dojít při manipulaci k jejímu prasknutí pro poškození.

- Nelze zaručit, že příliš natažená či přetáčená hadice bude dostatečně flexibilní a to i v případě, že rameno bude osazeno sacím kloboukem místo standardního zakončení.
- Flexibilní hadice je náhradní díl s omezenou životností.
- Hadice, poškozené přetáčením nelze vyměnit.

- Sztywnosc czesci elastycznej moze byc regulowana.
- Zeby zwiększyć sztywność,

obracaj jeden koniec ramienia zgodnie z ruchem wskaźników zegara.

• Przekrecaj tylko do momentu uzyskania odpowiedniej sztywnosci.

• Zbyt duża sztywność utrudnia zmianę pozycji ramienia i może doprowadzić do znieszczenia części elastycznej.

• Ramiona dłuższe niż standardowe mogą opadać po zainstalowaniu pokrywy zbiornikowej, cieczowej niż standardowa dysza.

• Ramiona elastyczne mają ograniczoną żywotność

• Ramiona zniszczone zbyt dużego skręcenia nie podlegają wymianie gwarancyjnej.

CN

- 逆时针方向拧紧软管可增加张力。
- 软管只能拧到恰好所需要的张力：不能拉，软管会断裂。
- 移动软管时如果张力太大可能导致软管断裂。
- 软管超过标准长度时可能就不好地悬停。如果用抽气罩来替换吸气笔也可能出现这种情况。
- 柔性软管使用时会磨损，所以有一定的使用寿命。
- 由于拧得太多导致损坏的软管不属于质保范围内。

See MAINTENANCE AND CLEANING
at www.alsident.com under "Technical Information"

Siehe ANWENDUNG UND UNTERHALT unter www.alsident.com unter "Technische Information"

Se DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSERMANUAL på www.alsident.com under "Teknisk Info"

